

PROVA PENETROMETRICA STATICA LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 2

2.01PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.
- lavoro : Prova penetrometrica
- località : P.to d'Ascoli (AP)
- note :

- data : 27/02/2002
- quota inizio : Piano campagna
- prof. falda : 1,50 m da quota inizio
- pagina : 1

Prof. m	Letture di campagna		qc	fs	qc/fs	Prof. m	Letture di campagna		qc	fs	qc/fs
	punta	laterale	kg/cm ²				punta	laterale	kg/cm ²		
0,20	—	—	—	—	—	7,20	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0
0,40	—	—	—	0,87	—	7,40	6,0	10,0	6,0	0,20	30,0
0,60	10,0	23,0	10,0	0,67	15,0	7,60	7,0	10,0	7,0	0,40	17,0
0,80	12,0	22,0	12,0	0,67	18,0	7,80	10,0	16,0	10,0	0,47	21,0
1,00	12,0	22,0	12,0	0,60	20,0	8,00	12,0	19,0	12,0	0,40	30,0
1,20	15,0	24,0	15,0	0,73	20,0	8,20	12,0	18,0	12,0	0,40	30,0
1,40	12,0	23,0	12,0	0,60	20,0	8,40	9,0	15,0	9,0	0,33	27,0
1,60	13,0	22,0	13,0	0,53	24,0	8,60	9,0	14,0	9,0	0,27	34,0
1,80	15,0	23,0	15,0	0,67	22,0	8,80	12,0	16,0	12,0	0,40	30,0
2,00	12,0	22,0	12,0	0,40	30,0	9,00	10,0	16,0	10,0	0,47	21,0
2,20	10,0	16,0	10,0	0,33	30,0	9,20	6,0	13,0	6,0	0,27	22,0
2,40	8,0	13,0	8,0	0,33	24,0	9,40	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0
2,60	7,0	12,0	7,0	0,40	17,0	9,60	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0
2,80	9,0	15,0	9,0	0,27	34,0	9,80	7,0	11,0	7,0	0,33	21,0
3,00	12,0	16,0	12,0	0,60	20,0	10,00	9,0	14,0	9,0	0,40	22,0
3,20	9,0	18,0	9,0	0,27	34,0	10,20	10,0	16,0	10,0	0,40	25,0
3,40	10,0	14,0	10,0	0,40	25,0	10,40	10,0	16,0	10,0	0,47	21,0
3,60	10,0	16,0	10,0	0,47	21,0	10,60	9,0	16,0	9,0	0,40	22,0
3,80	12,0	19,0	12,0	0,53	22,0	10,80	9,0	15,0	9,0	0,27	34,0
4,00	12,0	20,0	12,0	0,47	26,0	11,00	9,0	13,0	9,0	0,40	22,0
4,20	12,0	19,0	12,0	0,53	22,0	11,20	9,0	15,0	9,0	0,40	22,0
4,40	7,0	15,0	7,0	0,27	26,0	11,40	9,0	15,0	9,0	0,33	27,0
4,60	8,0	12,0	8,0	0,33	24,0	11,60	12,0	17,0	12,0	0,60	20,0
4,80	10,0	15,0	10,0	0,47	21,0	11,80	13,0	22,0	13,0	0,67	19,0
5,00	9,0	16,0	9,0	0,47	19,0	12,00	12,0	22,0	12,0	0,60	20,0
5,20	9,0	16,0	9,0	0,53	17,0	12,20	10,0	19,0	10,0	0,40	25,0
5,40	10,0	18,0	10,0	0,53	19,0	12,40	12,0	18,0	12,0	0,40	30,0
5,60	13,0	21,0	13,0	0,67	19,0	12,60	9,0	15,0	9,0	0,33	27,0
5,80	12,0	22,0	12,0	0,47	26,0	12,80	10,0	15,0	10,0	0,40	25,0
6,00	9,0	16,0	9,0	0,33	27,0	13,00	9,0	15,0	9,0	0,40	22,0
6,20	10,0	15,0	10,0	0,27	37,0	13,20	21,0	27,0	21,0	1,20	17,0
6,40	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0	13,40	12,0	30,0	12,0	0,53	22,0
6,60	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0	13,60	19,0	27,0	19,0	0,80	24,0
6,80	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0	13,80	18,0	30,0	18,0	0,53	34,0
7,00	6,0	10,0	6,0	0,27	22,0	14,00	19,0	27,0	19,0	—	—

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct= 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann $\phi = 35.7$ mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)


**PROVA PENETROMETRICA STATICA
 DIAGRAMMA DI RESISTENZA**

CPT 2

2:01PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.
 - lavoro : Prova penetrometrica
 - località : P.to d'Ascoli (AP)

- data : 27/02/2002
 - quota inizio : Piano campagna
 - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
 - scala vert.: 1 : 100

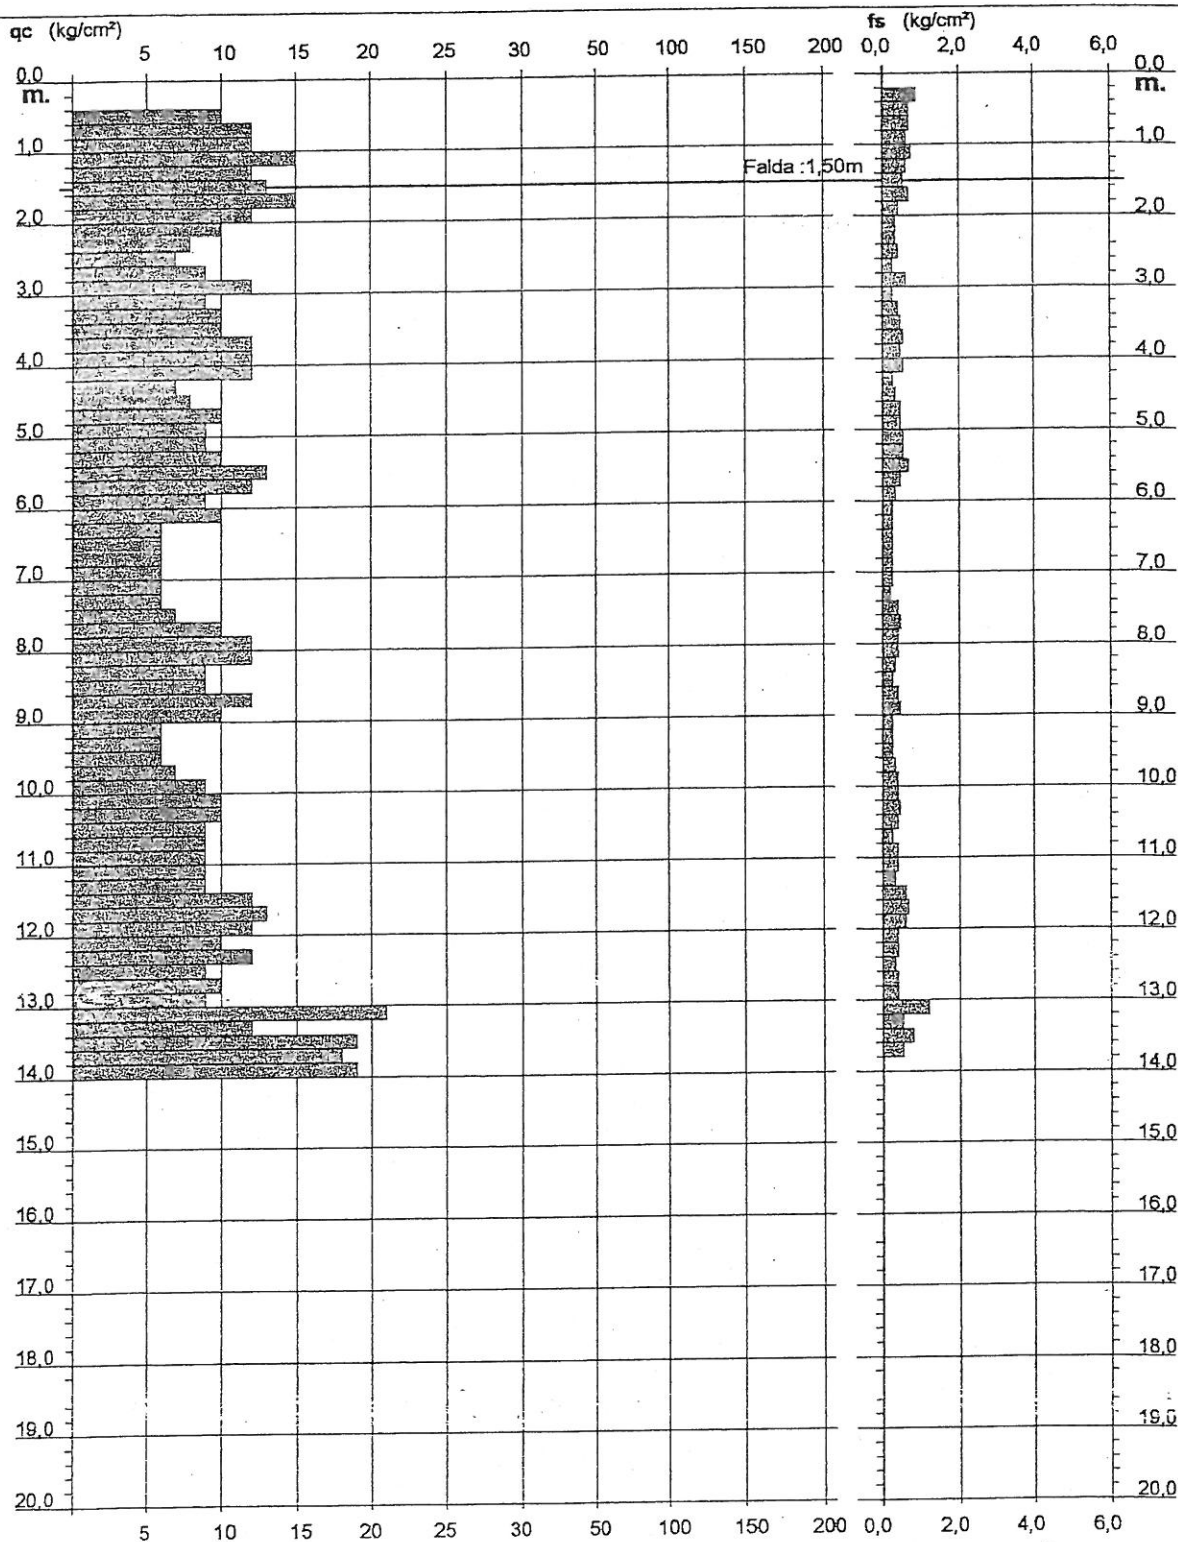

PROVA PENETROMETRICA STATICA
VALUTAZIONI LITOLOGICHE

CPT 2

2.01PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.
 - lavoro : Prova penetrometrica
 - località : P.to d'Ascoli (AP)
 - note :

- data : 27/02/2002
 - quota inizio : Piano campagna
 - prof. falda : 1,50 m da quota inizio
 - scala vert.: 1 : 100

