

## PROVA PENETROMETRICA STATICA LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA

CPT 4

2.01PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.  
- lavoro : Prova penetrometrica  
- località : P.to d'Ascoli (AP)  
- note :

- data : 27/02/2002  
- quota inizio : Piano campagna  
- prof. falda : 2,00 m da quota inizio  
- pagina : 1

Prof. m	Letture di campagna		qc	fs	qc/fs	Prof. m	Letture di campagna		qc	fs	qc/fs
	punta	laterale	kg/cm <sup>2</sup>				punta	laterale	kg/cm <sup>2</sup>		
0,20	—	—	—	—	—	6,20	5,0	12,0	5,0	0,33	15,0
0,40	—	—	—	0,93	—	6,40	17,0	22,0	17,0	0,53	32,0
0,60	10,0	24,0	10,0	0,47	21,0	6,60	6,0	14,0	6,0	0,27	22,0
0,80	8,0	15,0	8,0	0,47	17,0	6,80	11,0	15,0	11,0	0,40	27,0
1,00	7,0	14,0	7,0	0,47	15,0	7,00	14,0	20,0	14,0	0,67	21,0
1,20	6,0	13,0	6,0	0,27	22,0	7,20	8,0	18,0	8,0	0,33	24,0
1,40	6,0	10,0	6,0	0,60	10,0	7,40	10,0	15,0	10,0	0,40	25,0
1,60	10,0	19,0	10,0	0,40	25,0	7,60	13,0	19,0	13,0	0,60	22,0
1,80	7,0	13,0	7,0	0,67	10,0	7,80	8,0	17,0	8,0	0,60	13,0
2,00	10,0	20,0	10,0	0,40	25,0	8,00	9,0	18,0	9,0	0,47	19,0
2,20	6,0	12,0	6,0	0,20	30,0	8,20	10,0	17,0	10,0	0,53	19,0
2,40	16,0	19,0	16,0	0,40	40,0	8,40	9,0	17,0	9,0	0,47	19,0
2,60	8,0	14,0	8,0	0,60	13,0	8,60	7,0	14,0	7,0	0,33	21,0
2,80	10,0	19,0	10,0	0,33	30,0	8,80	11,0	16,0	11,0	0,40	27,0
3,00	5,0	10,0	5,0	0,27	19,0	9,00	6,0	12,0	6,0	0,33	18,0
3,20	8,0	12,0	8,0	0,27	30,0	9,20	7,0	12,0	7,0	0,33	21,0
3,40	8,0	12,0	8,0	0,47	17,0	9,40	7,0	12,0	7,0	0,33	21,0
3,60	6,0	13,0	6,0	0,20	30,0	9,60	9,0	14,0	9,0	0,40	22,0
3,80	8,0	11,0	8,0	0,33	24,0	9,80	8,0	14,0	8,0	0,33	24,0
4,00	11,0	16,0	11,0	0,47	24,0	10,00	6,0	11,0	6,0	0,27	22,0
4,20	7,0	14,0	7,0	0,33	21,0	10,20	10,0	14,0	10,0	0,27	37,0
4,40	11,0	16,0	11,0	0,40	27,0	10,40	5,0	9,0	5,0	0,20	25,0
4,60	9,0	15,0	9,0	0,40	22,0	10,60	6,0	9,0	6,0	0,27	22,0
4,80	11,0	17,0	11,0	0,53	21,0	10,80	8,0	12,0	8,0	0,33	24,0
5,00	10,0	18,0	10,0	0,53	19,0	11,00	6,0	11,0	6,0	0,20	30,0
5,20	11,0	19,0	11,0	0,53	21,0	11,20	8,0	11,0	8,0	0,40	20,0
5,40	9,0	17,0	9,0	0,40	22,0	11,40	7,0	13,0	7,0	0,27	26,0
5,60	11,0	17,0	11,0	0,53	21,0	11,60	9,0	13,0	9,0	0,33	27,0
5,80	13,0	21,0	13,0	0,67	19,0	11,80	9,0	14,0	9,0	0,27	34,0
6,00	8,0	18,0	8,0	0,47	17,0	12,00	8,0	12,0	8,0	—	—

- PENETROMETRO STATICO tipo PAGANI da 10/20t  
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 10 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s  
- punta meccanica tipo Begemann  $\phi = 35.7$  mm (area punta 10 cm<sup>2</sup> - apertura 60°)  
- manicotto laterale (superficie 150 cm<sup>2</sup>)


# PROVA PENETROMETRICA STATICA DIAGRAMMA DI RESISTENZA

CPT 4

2.01PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.  
- lavoro : Prova penetrometrica  
- località : P.to d'Ascoli (AP)

- data : 27/02/2002  
- quota inizio : Piano campagna  
- prof. falda : 2,00 m da quota inizio  
- scala vert.: 1 : 100

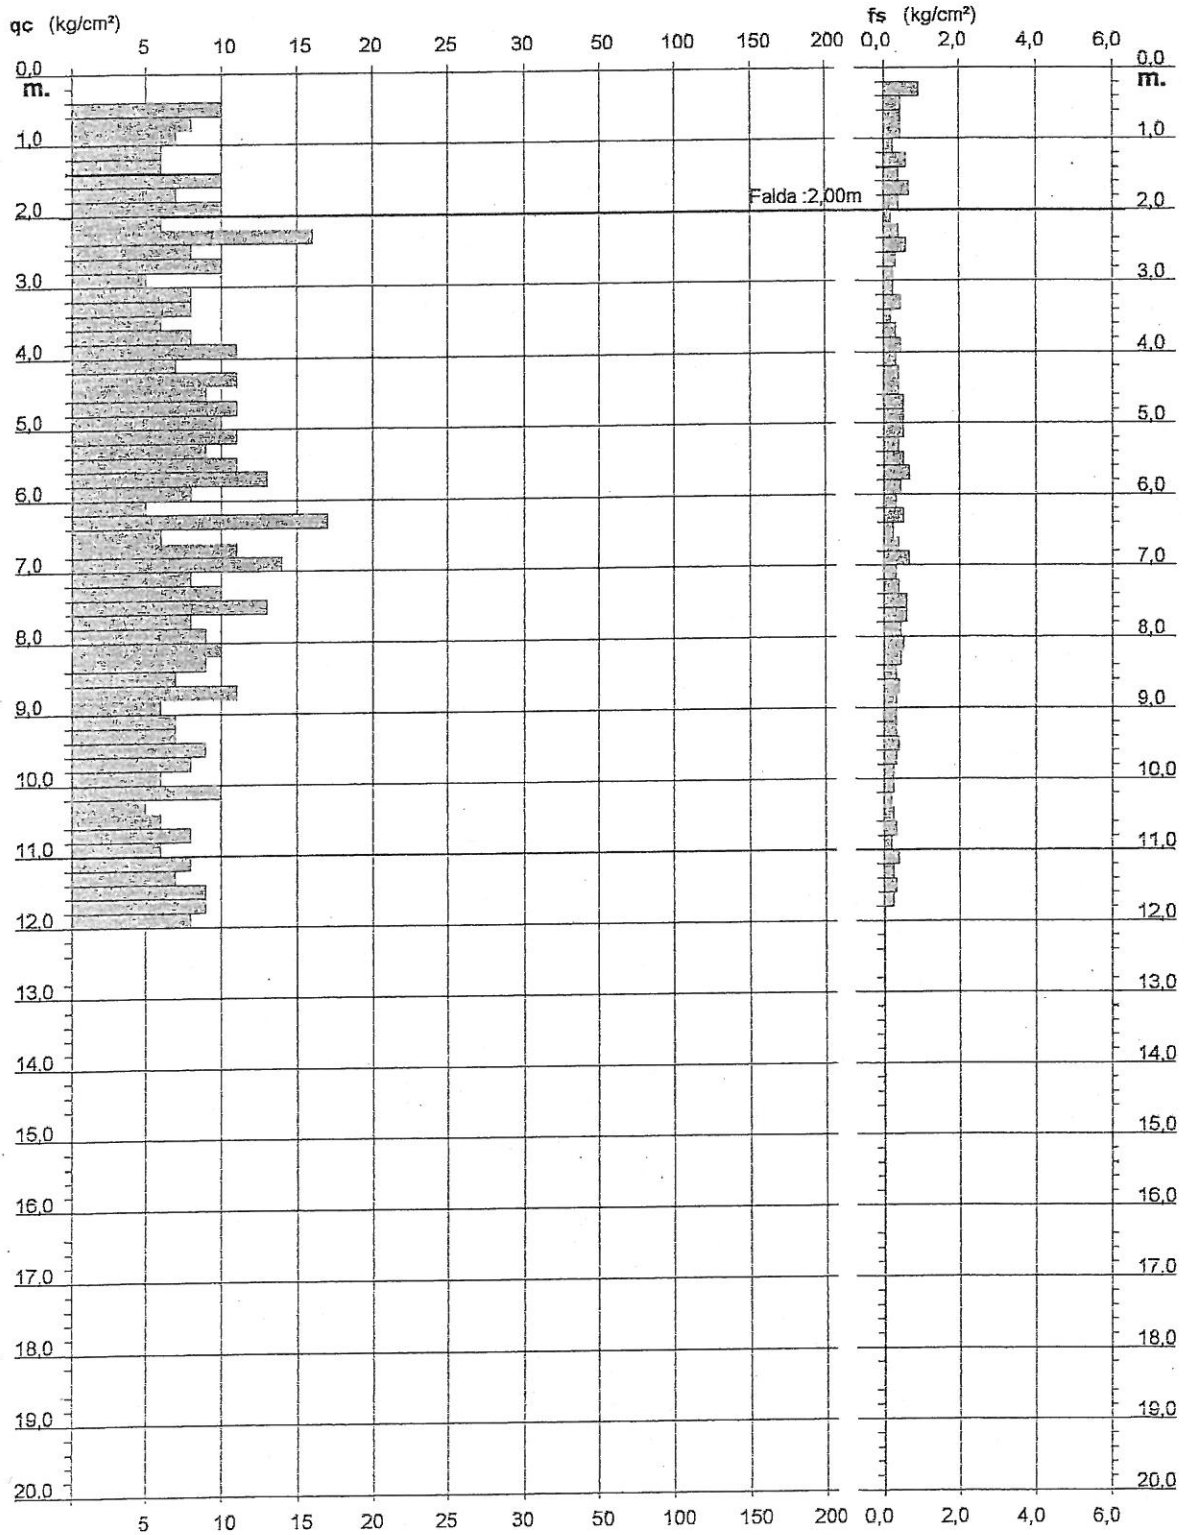

**PROVA PENETROMETRICA STATICA  
 VALUTAZIONI LITOLOGICHE**

**CPT 4**

201PG05-061

- committente : Studio S.A.G.I.  
 - lavoro : Prova penetrometrica  
 - località : P.to d'Ascoli (AP)  
 - note :

- data : 27/02/2002  
 - quota inizio : Piano campagna  
 - prof. falda : 2,00 m da quota inizio  
 - scala vert.: 1 : 100

